

CATALOGO DE PRODUCTOS

PYDESA

POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

BAJA TENSIÓN

REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1



Norma

CFE-RBTB-1

Medidas

0.50 x 0.80 x 0.65 MTS PESO 300 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 1. NORMA CFE CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 15 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1



Norma

CFE-RBTA-1

Medidas

0.50 x 0.80 x 0.65 MTS PESO 320 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSION EN ARROYO TIPO 1. NORMA CFE CON MARCO Y TAPA GALVANIZADO. TAPA REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA Y HASTA 15 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2



Norma

CFE-RBTB-2

Medidas

0.66 x 1.0 x 0.65 MTS PESO 410 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 2. NORMA CFE CON MARCO Y TAPA GALVANIZADO.

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 27 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2



Norma

CFE-RBTA-2

Medidas

0.66 x 1.0 x 0.65 MTS Peso 3460 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 2. NORMA C.F.E CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO. TAPA REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 27 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN CRUCE DE CALLE TIPO 1



Norma

CFE-RBTBCC-1

Medidas

0.50 x 0.80 x 0.90 MTS PESO 360 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSIÓN CRUCE DE CALLE TIPO 1 CON MARCO Y TAPA GALVANIZADO NORMA CFE.

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 15 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA BAJA TENSIÓN CRUCE DE CALLE TIPO 2



Norma

CFE-RBTCC-2

Medidas

0.66 x 1.0 x 0.90 PESO 510Kg

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA BAJA TENSIÓN CRUCE DE CALLE TIPO 2. CON MARCO Y TAPA GALVANIZADO. NORMA CFE.

Uso:

ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Y HASTA 27 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

MEDIA TENSIÓN

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO -3



Norma

CFE-RMTB-3 ESPECIFICACIÓN 2009

Medidas

1.16 x 1.16 x 0.90 MTS PESO 1,250 KG.

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 3. INCLUYE TAPA POLIMÉRICA o TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD.

Uso:

COMO REGISTRO HASTA 3 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA DE MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO -3



Norma

CFE-RMTA-3 ESPECIFICACIÓN 2009

Medidas

1.16 x 1.16 x 0.90 MTS PESO 1,350 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN TIPO 3 EN ARROYO INCLUYE TAPA POLIMÉRICA O TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO.


Uso:

COMO REGISTRO HASTA 3 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO 4

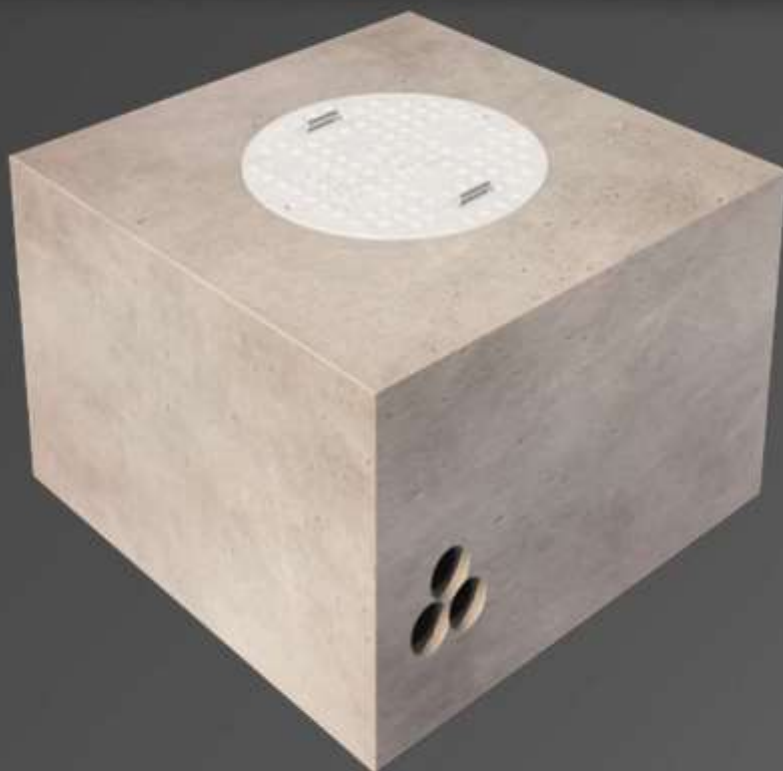

Norma

CFE-RMTB-4 ESPECIFICACIÓN 2009

Medidas

1.50 x 1.50 x 0.90 MTS PESO 1,900 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN TIPO 4 EN BANQUETA, INCLUYE TAPA POLIMÉRICA O TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO 4



Norma

CFE-RMTA-4 ESPECIFICACIÓN 2009

Medidas

1.50 x 1.50 x 0.90 MTS PESO 2,500 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN TIPO 4 EN ARROYO, INCLUYE TAPA POLÍMERICA O TAPA DE FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO.

Uso:

COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA



Norma

CFE-RMTB-4TC ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

1.50 X 1.50 X 1.50 MTS PESO 3,000 Kg

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN
BANQUETA CON TAPA CUADRADA ABATIBLE

Uso:

COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

REGISTRO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA CON TAPA CUADRADA POLIMÉRICA



Norma

CFE-RMTB-4TC ESPECIFICACIÓN 2009

Medidas

1.50 X 1.50 X 1.50 MTS PESO 3,000 Kg

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN
BANQUETA CON TAPA CUADRADA

Uso:

COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 AMP
COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 AMP

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BASES PARA TRANSFORMADOR

LOSAS MONOFÁSICAS



Norma

CFE- BT1F

Medidas

DIMENSIONES 1.50 X 1.10 MTS PESO 350 KG

Descripción

LOSA DE CONCRETO MONOFÁSICA PARA TRANSFORMADOR

Uso:

SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO



Norma

CFE-BTMRR-5 ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

REGISTRO 0.60 x 0.95 x 0.95 MTS

BASE 1.50 X 1.10 x 0.15 MTS PESO 1,000 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO PARA TRANSFORMADORES HASTA 100 KVA

Uso:

SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS Y COMO REGISTRO PARA CABLES DE MEDIA Y BAJA

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO



Norma

CFE-BTMRR-6 ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

REGISTRO 0.63 x 0.95 x 1.36 MTS

BASE 1.55 X 1.45 x 0.15 MTS PESO 1,700 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO REDUCIDO PARA TRANSFORMADORES HASTA 300 KVA


Uso:

SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS Y COMO REGISTRO PARA CABLES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO CON REGISTRO TIPO 3

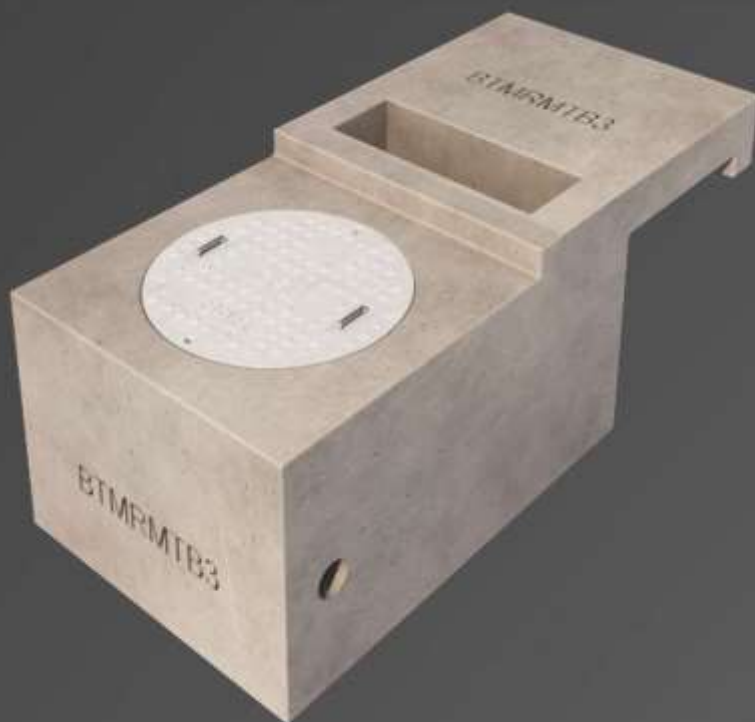

Norma

CFE-BTMRMBT-3 ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

REGISTRO 1.60 X 1.16 X 0.90 MTS

BASE 1.40 X 1.16 MTS PESO 2,000 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO MONOFÁSICA CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 EN BANQUETA PARA TRANSFORMADOR DE 25 A 100 KVA INCLUYE TAPA POLIMÉRICA O DE FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS Y COMO REGISTRO PARA CABLES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CON REGISTRO TIPO 4



Norma

CFE-BTTRMTB-4 ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

REGISTRO 1.80 X 1.55 X 0.90 MTS

BASE 1.45 X 1.55 MTS PESO 2,700 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO TRIFÁSICA CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 EN BANQUETA PARA TRANSFORMADOR DE 75 A 300 KVA INCLUYE TAPA POLIMÉRICA O FIERRO FUNDIDO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO PEDESTAL PARA REDES SUBTERRÁNEAS Y COMO REGISTRO PARA CABLES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BÓVEDAS

BÓVEDA SUMERGIBLE REDONDA



Norma

CFE-BTMS13BR ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

1.46 MTS DIÁMETRO X 1.80 MTS DE ALTURA
PESO 2,500 KG

Descripción

BÓVEDA DE CONCRETO SUMERGIBLE MONOFÁSICA
PARA TRANSFORMADORES HASTA 100 KVA

Uso:

ALOJAR EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN TIPO
SUMERGIBLE PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN
SUBTERRÁNEA, EN 13 Y 23 Kv.

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BÓVEDA SUMERGIBLE CUADRADA



Norma

CFE-BTSM13BC ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

1.16 X 1.56 X 2.00 MTS DE ALTURA PESO 3,100 KG

Descripción

BÓVEDA DE CONCRETO CUADRADA SUMERGIBLE
MONOFÁSICA PARA TRANSFORMADORES HASTA 100 KVA

Uso:

ALOJAR EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN TIPO SUMERGIBLE
PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, EN 13 Y 23
Kv. EN BANQUETAS ANGOSTAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BÓVEDA SUMERGIBLE BTTH225B



Norma

CFE-BTTH225B ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

2.40 X 1.80 X 2.20 MTS DE ALTURA

PESO 8,500 KG

Descripción

BÓVEDA DE CONCRETO CUADRADA SUMERGIBLE TRIFÁSICA PARA TRANSFORMADORES HASTA 225 KVA

Uso:

ALOJAR EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BÓVEDA SUMERGIBLE BT300B



Norma

CFE-BT300B ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

3.10 X 2.10 X 2.30 MTS DE ALTURA PESO 11,000 KG

Descripción

BÓVEDA DE CONCRETO CUADRADA SUMERGIBLE TRIFÁSICA PARA TRANSFORMADORES HASTA 300 KVA

Uso:

ALOJAR EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN TIPO SUMERGIBLE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

BÓVEDA SUMERGIBLE BT500B



Norma

CFE-BT500B CUADRADA HASTA 500 KVA
ESPECIFICACIÓN 2008

Medidas

3.50 X 2.30 X 2.50 MTS DE ALTURA
PESO 16,000 Kg

Descripción

BÓVEDA DE CONCRETO CUADRADA SUMERGIBLE
TRIFÁSICA PARA TRANSFORMADORES HASTA 500 KVA

Uso:

ALOJAR EQUIPO DE TRANSFORMACIÓN TIPO
SUMERGIBLE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
SUBTERRANEAS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZOS DE VISITA

POZO DE VISITA PVMTB-P



Norma

CFE-PVMTBP

Medidas

1.70 X 3.00 X 1.50 MTS PESO 6,000 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO "P" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN UNA DIRECCIÓN

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTA-P



Norma

CFE-PVMTAP

Medidas

1.70 X 3.00 X 1.50 MTS PESO 6,000 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO "P" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN UNA DIRECCIÓN

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTB-X



PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

Norma

CFE-PVMTBX

Medidas

2.60 X 2.60 X 1.50 MTS PESO 7,000 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO "X" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN CUATRO DIRECCIONES

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTA-X



Norma

CFE-PVMTAX

Medidas

2.60 X 2.60 X 1.50 MTS PESO 7,000 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO "X" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN CUATRO DIRECCIONES

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTB-L



Norma

CFE-PVMTBL

Medidas

2.00 X 2.00 X 1.50 MTS PESO 4,500 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO "L" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN DOS DIRECCIONES

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTA-L



Norma

CFE-PVMTAL

Medidas

2.00 X 2.00 X 1.50 MTS PESO 4,500 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO "L" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN DOS DIRECCIONES

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTB-T



Norma

CFE-PVMTBT

Medidas

2.00 X 2.60 X 1.50 MTS PESO 5,500 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO "T" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN DOS DIRECCIONES

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POZO DE VISITA PVMTA-T



Norma

CFE-PVMTAT

Medidas

2.00 X 2.60 X 1.50 MTS PESO 5,500 KG

Descripción

POZO DE VISITA DE CONCRETO PARA MEDIA TENSIÓN EN ARROYO TIPO "T" INCLUYE TAPA POLIMÉRICA CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD REFORZADA PARA TRÁNSITO PESADO

Uso:

ALOJAR CABLES DE ENERGÍA EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA, Y ESTOS VAN DE PASO, SALIENDO EN DOS DIRECCIONES

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

ALUMBRADO

REGISTROS DE ALUMBRADO



Modelo

REGISTRO DE ALUMBRADO

Medidas

0.40 x 0.40 x 0.40 MTS PESO 70 KG

0.60 X 0.60 X 0.60 MTS PESO 170 KG

Descripción

REGISTRO DE ALUMBRADO DE CONCRETO DE 40X40X40
REGISTRO DE ALUMBRADO DE CONCRETO DE 60X60X60
CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO GALVANIZADO

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

REGISTRO DE TELEFONÍA Y CABLE



Modelo

REGISTRO DE TELEFONÍA Y CABLE

Medidas

0.60 x 0.40 x 0.60 MTS PESO 100 KG

Descripción

REGISTRO DE CONCRETO PARA TELEFONIA Y CABLE CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO GALVANIZADO

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

BASE PARA ARBOTANTE



Modelo

BASE PARA ARBOTANTE 60 CM

Medidas

BASE PARA ARBOTANTE 0.35 X 0.68 X 0.62 MTS

PESO 408 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL PARA ARBOTANTE DE HASTA 8 MTS. ANCLA DE 3/4", SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE 7 1/2". POLIDUCTO DE 1 1/2".

BASE PARA ARBOTANTE



Modelo

BASE PARA ARBOTANTE PIRAMIDAL 90 CM

Medidas

BASE PARA ARBOTANTE 0.40 X 0.70 X 0.90 MTS

PESO 675 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA ARBOTANTE DE 9 A 13 MTS. ANCLA DE 3/4" SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE 7 1/2" . POLIDUCTO DE 1 1/2"

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

BASE PARA ARBOTANTE



Modelo

BASE PARA ARBOTANTE PIRAMIDAL 120 CM

Medidas

BASE PARA ARBOTANTE 0.40 X 0.60 X 1.20 MTS


PESO 1,000 KG

Descripción

BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA ARBOTANTE DE 9 A 13 MTS. ANCLA DE 3/4" SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE 7 1/2" . POLIDUCTO DE 1 1/2"

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

REGISTRO DE ALUMBARDO POLIMÉRICO Y TUBO ALBAÑAL

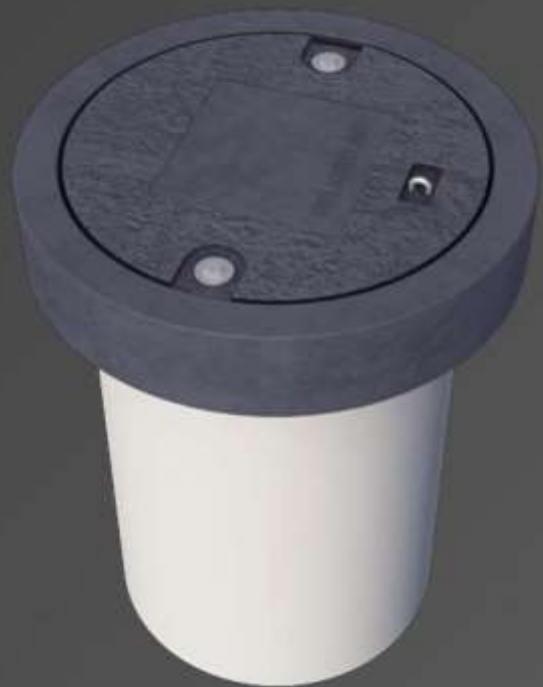

Modelo

TUBO DE ALBAÑAL

Medidas

10" DIÁMETRO x 0.90 MTS ALTURA

10" DIÁMETRO X 0.50 MTS ALTURA

Descripción

TUBO PVC DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA Y ARO
POLIMÉRICO CON DOS TORNILLOS DE SEGURIDAD

MURETES DE MEDICIÓN

MURETE SUBTERRÁNEO BT-112 SENCILLO



Norma

CFE- EMBT-112 SENCILLO

Medidas

1.74 x 0.41 x 0.315 MTS PESO 388 KG

Descripción

MURETE REGISTRO SUBTERRÁNEO DE CONCRETO
PARA UN SERVICIO CON TAPA REGISTRO EN FIBRA DE
VIDRIO

MURETE SUBTERRÁNEO BT-112 DOBLE



Modelo

CFE- EMBT-112 DOBLE

Medidas

10.74 x 0.41 x 0.315 mts PESO 388 Kg

Descripción

MURETE REGISTRO SUBTERRÁNEO DE CONCRETO
PARA DOS SERVICIOS CON TAPA REGISTRO EN FIBRA
DE VIDRIO

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

MURETE SUBTERRÁNEO BT-04 SENCILLO



Modelo

CFE- EMBT-04 SENCILLO

Medidas

0.15 X 0.30 X 2.20 MTS PESO 200 KG

Descripción

MURETE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE CONCRETO PARA UN SERVICIO CON CHALUPA PARA TIMBRE.

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

MURETE SUBTERRÁNEO BT-04 DOBLE



Modelo

CFE- EMBT-04 DOBLE

Medidas

0.15 X 0.50 X 2.20 MTS PESO 287 KG

Descripción

MURETE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE CONCRETO PARA DOS SERVICIOS CON CHALUPAS PARA TIMBRE.

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

MURETE ACOMETIDA AÉREO BT-02 SENCILLO



Modelo

CFE- EMBT-02 SENCILLO

Medidas

0.20 X 0.30 X 3.20 MTS PESO 360 KG

Descripción

MURETE DE CONCRETO PARA ACOMETIDA AÉREA CON UN
SERVICIO

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

MURETE ACOMETIDA AÉREO BT-02 DOBLE



Modelo

CFE- EMBT-02 DOBLE

Medidas

0.20 X 0.50 X 3.20 MTS PESO 400 KG

Descripción

MURETE DE CONCRETO PARA ACOMETIDA AÉREA CON DOS SERVICIOS

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

POSTES DE CONCRETO

POSTES DE CONCRETO REFORZADO NORMAL Y COSTA



Modelo

PCR 7-500, PCR 9-400, PCR 11-500, PCR 11-700, PCR 12-750, PCR 13-600

Medidas

Según Modelo: 7 MTS 9 MTS 11 MTS 12 MTS
13 MTS

Descripción

POSTE DE CONCRETO REFORZADO PARA AMBIENTE
NORMAL
POSTE DE CONCRETO REFORZADO TIPO COSTA

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

LAPEM
Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales
CFE

ANCLAS DE CONCRETO

ANCLAS DE CONCRETO



Modelo

CFE-2 A400-10 C-1 / C-3

Medidas

DIMENSIONES 40CM DE DIAMETRO X 20 CM DE ALTURA PESO 46 Kg

Descripción

ANCLAS DE CONCRETO PARA RETENIDAS EN POSTES PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS.

BROCALES

BROCAL DE CONCRETO



Modelo

BROCAL Y TAPA

Medidas

BROCAL 0.94 CM DE DIAM X 0.20 MTS DE ALTURA
TAPA 0.74 MTS DE DIAM X 0.12 MTS DE ALTURA
PESO 280 KG

Descripción

BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO DE DRENAJE.

REGISTROS TELEFÓNICOS

REGISTRO TELEFÓNICO L1T



Modelo

REGISTRO L1T TELMEX

Medidas

0.63 X 0.73 X 0.68 MTS PESO 520 KG

Descripción

REGISTRO TELEFÓNICO TIPO TELMEX L1T PARA UNA TAPA DE CONCRETO

REGISTRO TELEFÓNICO L2T



Modelo

REGISTRO L2T TELMEX

Medidas

0.63 X 1.33 X 0.68 MTS PESO 800 KG

Descripción

REGISTRO TELEFÓNICO TIPO TELMEX L2T PARA DOS TAPAS DE CONCRETO

REGISTRO TELEFÓNICO L3T



Modelo

REGISTRO L3T TELMEX

Medidas

0.63 X 1.63 X 0.68 MTS PESO 1,050 KG

Descripción

REGISTRO TELEFÓNICO TIPO TELMEX L3T PARA
TRES TAPAS DE CONCRETO

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS

SERVICIOS



- Contamos permanentemente con existencias de todas las medidas para
ENTREGA INMEDIATA
- Contamos con servicios de flete a **TARIFAS PREFERENCIALES** a **CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA MEXICANA**
 - Asesoría Técnica

PYDESA
POSTES Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS



**GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN**

BVD. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO # 777 INT4
PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO
GOMEZ PALACIO DGO. C.P. 35070
R.F.C. EPD-190808-BY2
TEL: 871-719-21-31 EXT. 104
www.etcpostes.com